

スプリンクラー設備による 水損事案防止について

令和4年9月から11月にかけて、全国的にスプリンクラー設備の誤作動による水損事故が発生しています。事故の再発防止のため、設備点検や工事等の際は、以下のことに留意して行って下さい。

【開放型スプリンクラー設備】

- ・火災感知器の信号により自動放水を始めるシステムの場合は、電気配線等への漏水・火災感知器にホコリや汚れ、結露等による水滴が付着していないか確認すること。
- ・水配管等に腐食がないか確認すること。
- ・起動装置（弁類）の作動状況等について確認すること。



配管の腐食




感知器のよごれ





起動装置の確認

【閉鎖型スプリンクラー設備】

- ・点検や工事の際に、スプリンクラーヘッドを破損したり、熱源となるものを近づけて加熱しないよう注意すること。

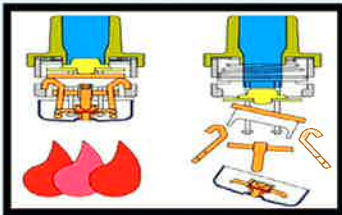

熱源を誤って近づけることによる誤作動

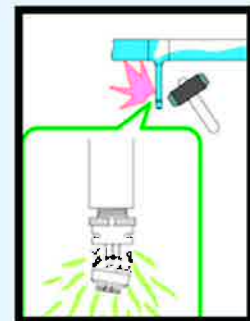

工具等による破損



詳細はこちら

岩国市愛宕町一丁目4番1号
岩国地区消防組合消防本部予防課
TEL 0827-31-0196
FAX 0827-31-0119
Mail setsubi@iwakuni-fd.or.jp